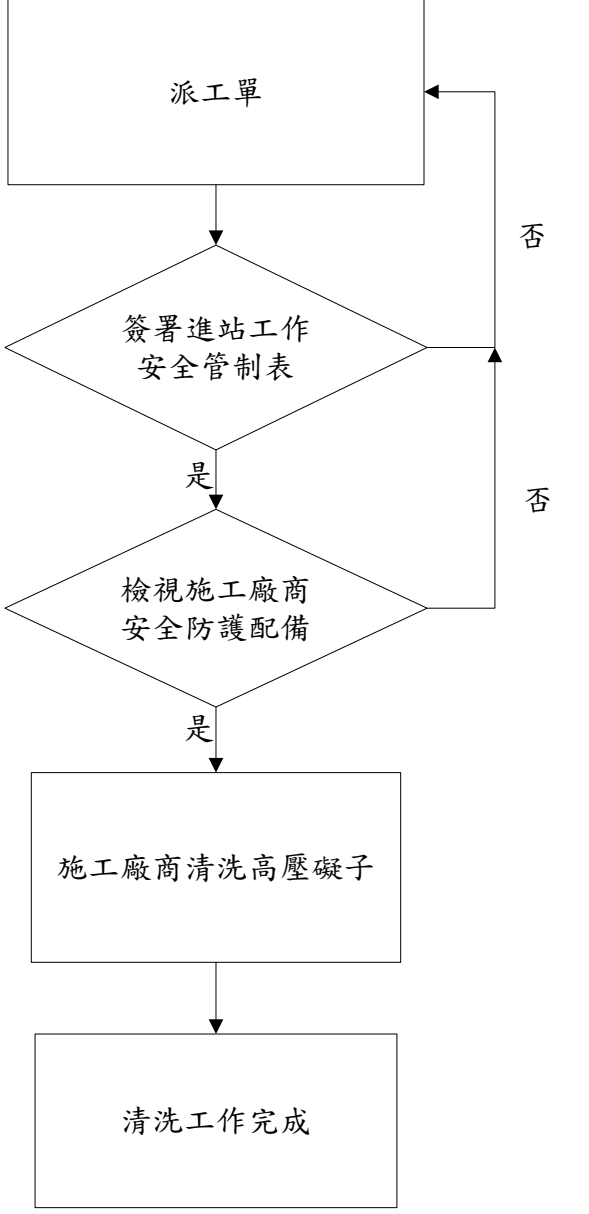

 高雄市政府水利局  
工務作業標準程序書

文件編號	OSH7-S-25	文件名稱	主變電站高壓礙子清洗礙掃工作安全標準作業程序	
文件類別	安全作業標準	制定單位	污水營運科	頁次/數： 1/2
<p>一、作業流程</p>  <pre> graph TD     A[派工單] --&gt; B{簽署進站工作安全管制表}     B -- 否 --&gt; A     B -- 是 --&gt; C{檢視施工廠商安全防護配備}     C -- 否 --&gt; A     C -- 是 --&gt; D[施工廠商清洗高壓礙子]     D --&gt; E[清洗工作完成]         </pre>			<p>●：安全衛生查驗點</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 派工單</li> <li>2. ● 簽署進站工作安全管制表</li> <li>3. ● 檢視施工廠商安全防護配備</li> <li>4. ● 施工廠商清洗高壓礙子</li> <li>5. 清洗工作完成</li> </ol>	

 高雄市政府水利局  
工務作業標準程序書

文件編號	OSH7-S-25	文件名稱	主變電站高壓礙子清洗礙掃工作安全標準作業程序	
文件類別	安全作業標準	制定單位	污水營運科	頁次/數：2/2
<p>二、流程說明：</p> <p>實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員</p> <p>適用場所：中區污水處理廠</p> <p>使用器具：清水、助劑、高壓沖洗機、竹竿、高壓水管、固定用具、繩索</p> <p>防護器具：安全帽、安全鞋、墜落防護器具、安全帶、防護手套、高壓電絕緣防護衣</p>				
工作步驟	工作方法 (含順序、工具、人員)	不安全因素	安全措施	備註
1. 派工單	1. 場地管理人告知工作環境。	-	1. 場地管理人指定施工人員復誦工作內容。	危害因素告知單(OSH1-F-01)
2. ● 簽署進站工作安全管制表	1. 工作安全管制表簽核。	1. 未取得工作安全管制表。	1. 罰款、停工。	
3. ● 檢視施工廠商安全防護配備	1. 檢查防護具。(依據現場作業主要項目安全衛生檢查記錄表第一項檢查)	1. 未準備防護裝備逕行作業。	1. 停工、工作安全管制表。	現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
4. ● 施工廠商清洗高壓礙子	若需執行高處作業,依高處作業工作程序執行。(依據現場作業主要項目安全衛生檢查記錄表第四項檢查)	1. 作業人員高處墜落。 2. 工具掉落。	1. 作業人員繫上安全帶。 2. 工具需放置於工作腰帶。	現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
5. 清洗工作完成	工作完成。	-	-	

三、表單：

1. 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
2. 危害因素告知單(OSH1-F-01)